

一次点検(*1)実施中

「冷暖房」は大丈夫ですか？

ファンコイルユニット用 コントローラ・バルブ メンテナンスいたします。

5年経過のお客様へ

定期的なメンテナンスは、偶発故障を最小限に抑え、耐用年数を延ばすことができます。

適正な状態でご使用いただく為にも5年毎の定期点検(*2)をお勧めしております。

10年以上経過のお客様へ


空調設備をご使用いただく際には、安全性に配慮することは重要です。

特に電氣的な安全性確保の面から、設置10年を経過されたお客様には機器/部品(*3)の交換をお願いしております。

(*1)一次点検は、お客様のご指定箇所(5-10台程度)が対象

(*2)点検項目は、(社)日本冷凍空調工業会の保守・点検ガイドラインに準拠

(*3)バルブなどのアクチュエータ部、有効寿命が設定されているセンサ類、電極式蒸気発生器のカートリッジなど、空調機の税法上の法定耐用年数内に数回の交換が必要となる定期交換部品。

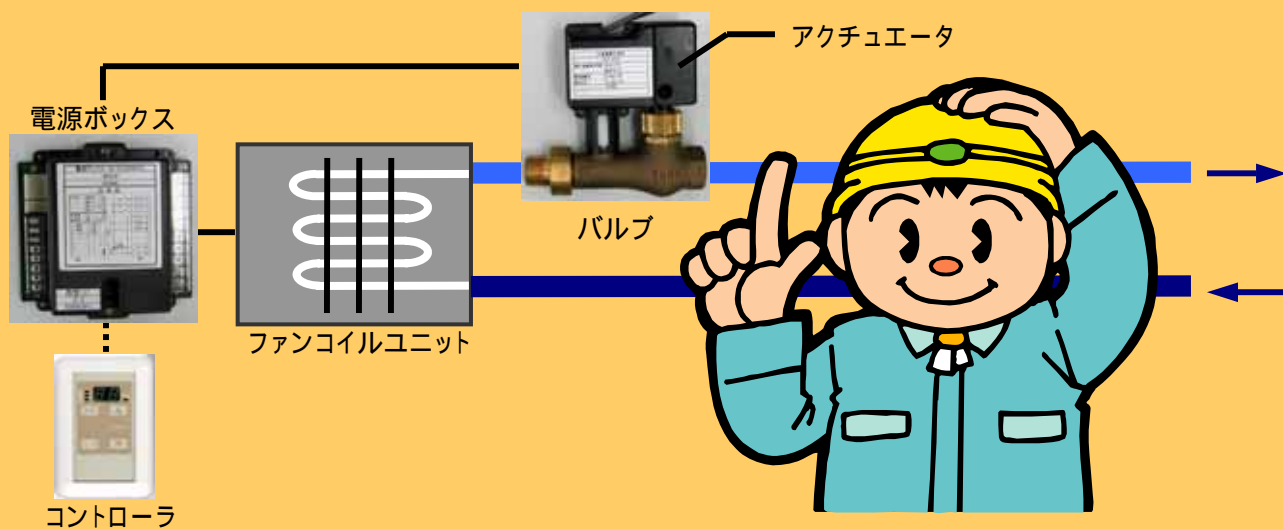

安心・快適な空間をサポートします！

Sowa 株式会社 ソーワエンジニアリング

〒359-1151 埼玉県所沢市若狭3-2542-20

TEL.04-2947-6880 FAX.04-2947-6882

HP <http://www.sowa-eng.com/>

E-mail sa1@sowa-eng.com

環境を最適化する
空調システムの提案